



PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR C1  
ESC. 1/100

Notas específicas da desta Planta Baixa:  
1-Sinalizar todos os quadros de energia com a placa A5, PVC, 0,8MM;  
2-Remover divisórias navais existentes;  
4-Fazer display (Expositor) confeccionado em PVC cristal de alta transparência, nos tamanhos A4-paisagem, fixado com parafusos para exposição do Certificado de Vitória e Credenciamento devidamente atualizado e preenchido (Lei 4335/2013-Art. 39°).  
5-PORTAS EXTERNAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA COM BARRA ANTIPÂNICO PODER POSSUIR MAGNETA E CHAVE PARA EVITAR ROUBOS. SOB RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DE DEIXAR DETRANCAR DURANTE O USO DO AMBIENTE.  
6-A inclinação da rampa não oferece risco por estar próximo de 8,33%.




13 DET. CORRIMÃO NA PAREDE SEM ESCALA




DET. PLACA M1, LETRA BRANCA FUNDO VERDE


6 DET. PAGINAÇÃO DE FIXAÇÃO "A5" MEDIDAS EM CENTÍMETROS



7 DET. PAGINAÇÃO DE FIXAÇÃO PLACAS QUADRAS E RETANGULARES EXCETO "C1" MEDIDAS EM CENTÍMETROS

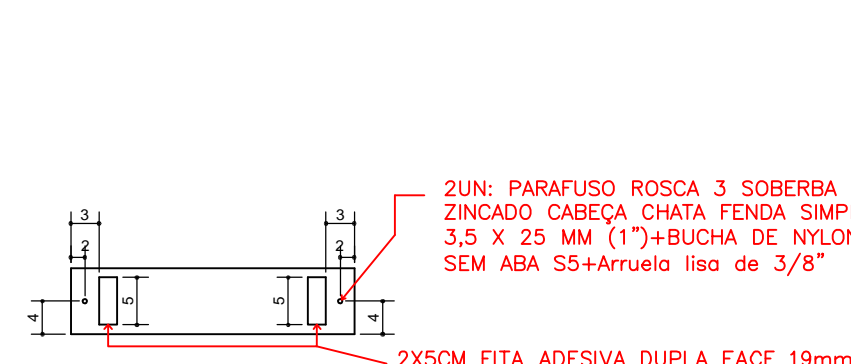

8 DET. PAGINAÇÃO DE FIXAÇÃO PLACA C1 MEDIDAS EM CENTÍMETROS

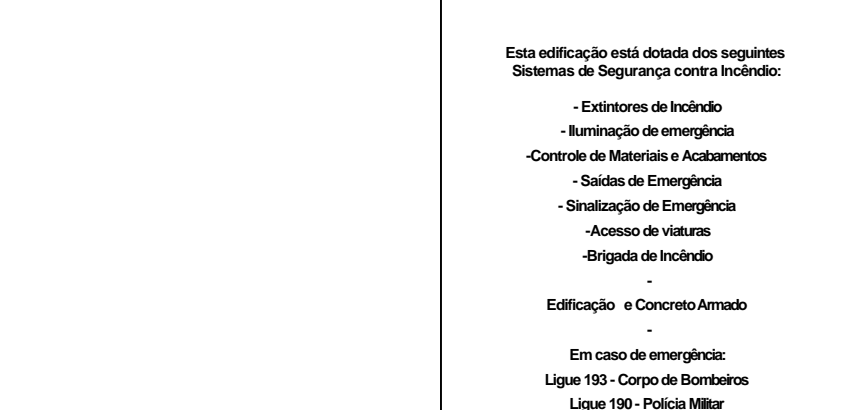


Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de emergência
- Controle de Materiais e Acabamentos
- Sinalização de Emergência
- Acesso de viaturas
- Brigada de Incêndio


Edificação e Concreto Armado

Em caso de emergência:  
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros  
Ligue 190 - Polícia Militar


BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO, FLUXO LUMINOSO DE 600 LUMENS, ÂNGULO DE DEFLEXÃO 150 GRAUS, VIDA ÚTIL DE 8000HS, BATERIA 6VX4AH, ATENDE A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA



DET. PORTAS SAÍDA DE EMER. SALÃO

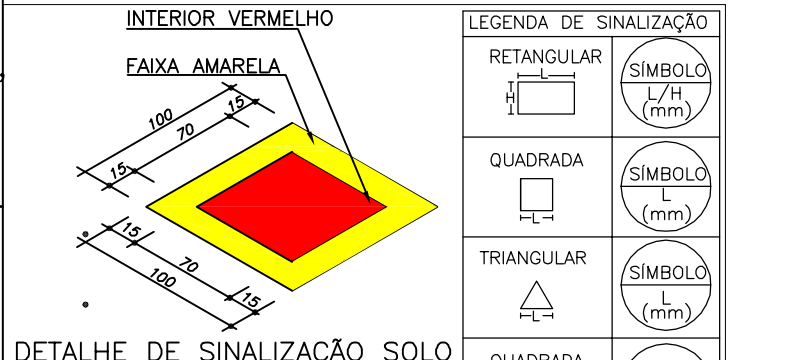

DETALHE DE SINALIZAÇÃO SOLO



SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA

EXTINTORES ALTO DE PAREDE

Nota de Projeto:  
As placas de equipamentos de combate a incêndio deverão ser fotoluminescentes (emite brilho) por no mínimo 10min. o plano de cada extintor deve indicar o tipo de extintor e uma seta direcionada para baixo

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S4		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S5		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S6		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S7		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S8		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S9		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S10		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S11		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S13		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S14		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S15		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S16		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S17		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
S18		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
COMPLEMENTO ROTA DE FUGA			
C3		DIREÇÃO ROTA DE SAÍDA	SÍMBOLO-RETANGULAR
MENSAGEM ESCRITA			
M2		INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REÚNIO DE PÚBLICO	SÍMBOLO-RETANGULAR
M4		MANUTENÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO-RETANGULAR
SINALIZAÇÃO DE EQUIP. DE COMBATE A INCÊNDIO			
E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (MANTENHA E EXTINTORES)	SÍMBOLO-QUADRADO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO-QUADRADO
E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO-QUADRADO
E1		ALARME SONORO	SÍMBOLO-QUADRADO
E3		BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO-QUADRADO
E2		ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO-QUADRADO
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO			
P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO-QUADRADO
P2		PROIBIDO PRODUIR CHAMA	SÍMBOLO-QUADRADO
SINALIZAÇÃO DE ALERTA			
A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO-QUADRADO

Lotação máxima do SALÃO : 178 PESSOAS

E EXPRESSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, SINALIZADORES, ARTEFATOS PIROTÉCNICOS, TUBOS ESPECIAIS QUE PRODUZAM FALGUMAS OU FALGAS. (LEI ESTADUAL 4530 DE 22/05/2014)

DET. PLACA M8 (Lei Estadual 4530 de 22/05/2014) (placa existente no salão2)

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMs:

## PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO ( ) ATUALIZA O PSICP Nº: ( ) SUBSTITUI O PSICP Nº:

ESPAÇO PARA USO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL (LOGOMARCA OU SIMILAR) DO PROFISSIONAL OU PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO

TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA

Ocupação: F-8 RESTAURANTE

Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Nome Fantasia: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CPAN I

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1.270 - UNIVERSITÁRIO - CORUMBÁ/MS - 79304-902

Data: 12/07/2018 Revisão: 01

Nº Art/RRT: 1147/1175

Observações: PSICP RU CPAN I V 01

Quadro de Áreas Geral: Área total construída: 467,21m2

Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 01)

Responsável Técnico: Nome: ALEX MENDES DA SILVA

Proprietário/Responsável pelo uso: Nome: MARLON PERDOMO DE SOUZA

Título: CNF CIVIL

Registro: CRE 14289/D MS

CPF/RG: 02/03

CPF/RG: 02/03

CPF/RG: 02/03

CPF/RG: 02/03

CPF/RG: 02/03

CPF/RG: 02/03